




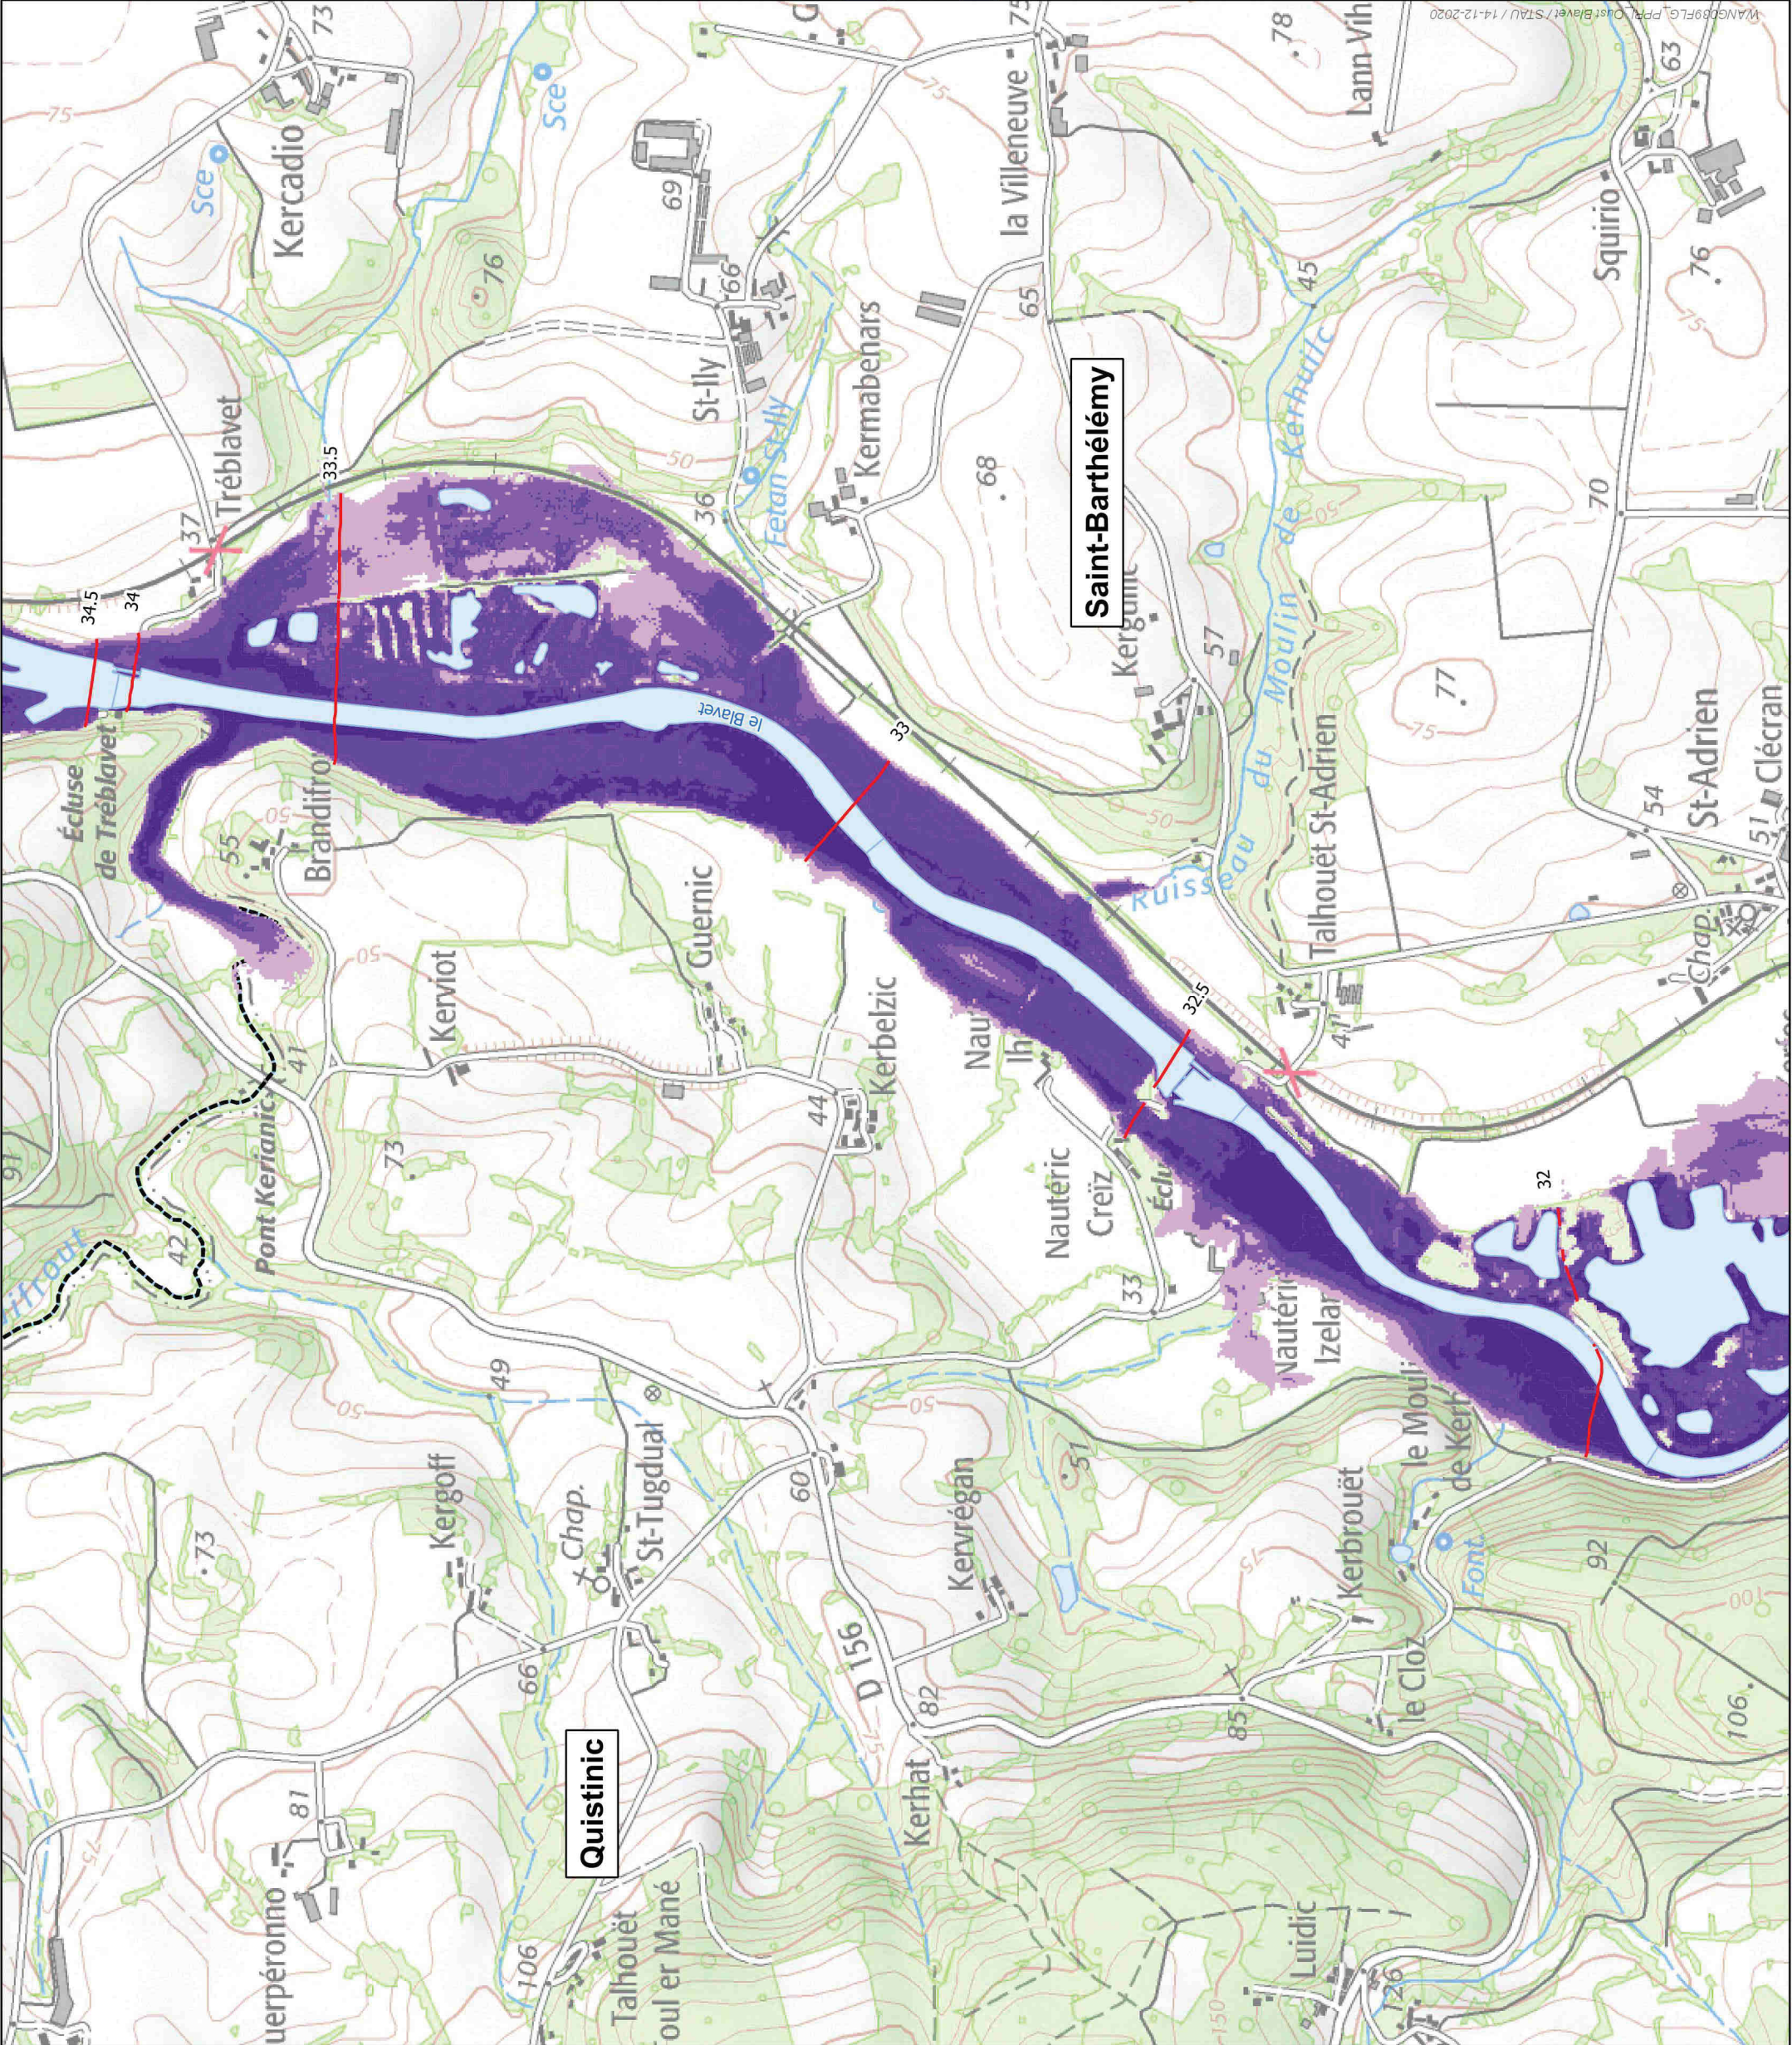


Révision du Plan de
Prévention des Risques
Inondation
(PPRI)

PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

Cartographie de l'aléa de référence
Aléa résultant (hauteur X vitesse)
1/10 000 - 15

Melrand, Quistinic, Saint-Barthélémy

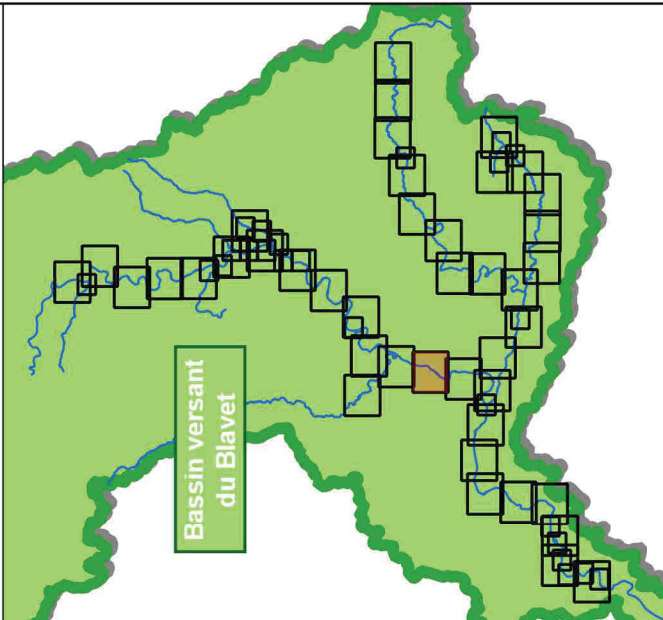

Légende

Limite de parcelle

Batiment

Limite de commune

Lit mineur et plans d'eau

Aléa résultant

FAIBLE

MOYEN

FORT

TRES FORT

AZI - PHEC 1995 (Kermelon - Locminé)

Zone inondable - hors Morbihan

Isoniveaux (cote mNGF)

Condition aval : enveloppe maximale entre d'une crue Q10 du Blavet pour un niveau PHEC du Blavet (Q2001) pour un niveau avec réchauffement climatique actuel

0 100 200 m.

1:10000



Envoyé en préfecture le 22/05/2025

Reçu en préfecture le 22/05/2025


Publié le


ID : 056-215601881-20250506-2025_021-DE

Forêt plan : IGN / DTN56

Date : 12/2020

SCAN15256 / BD PARCELLAIRE

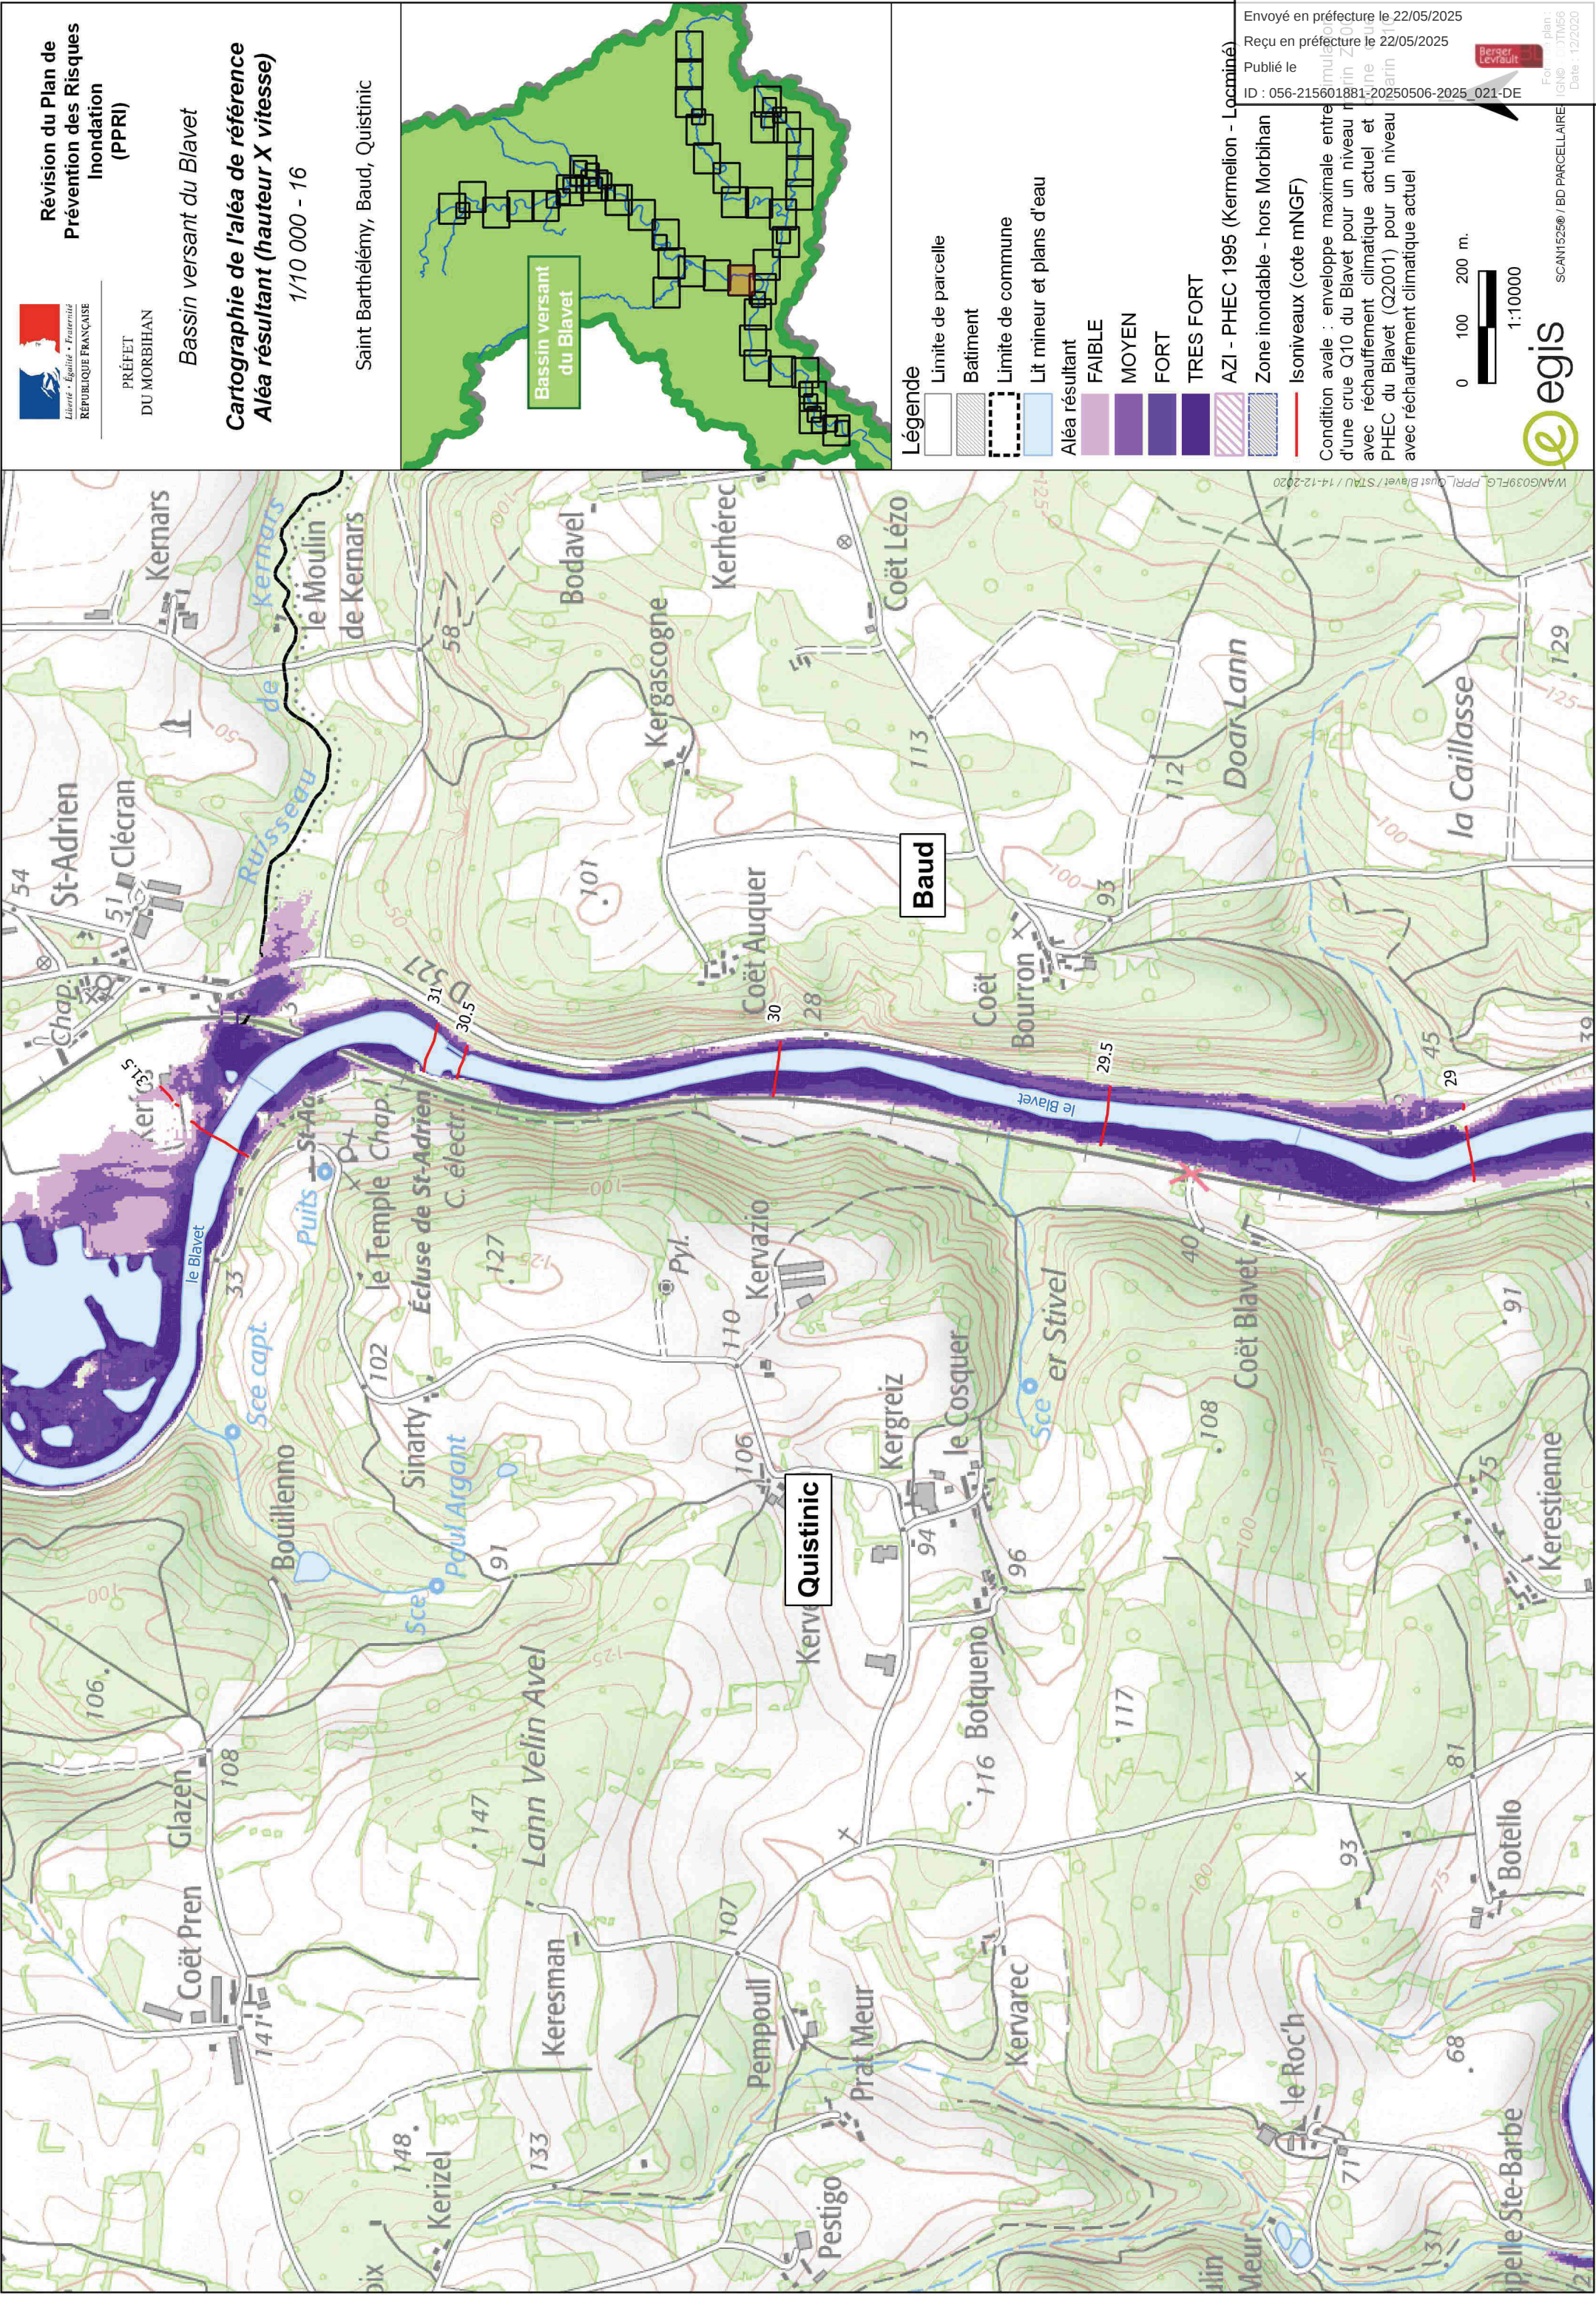

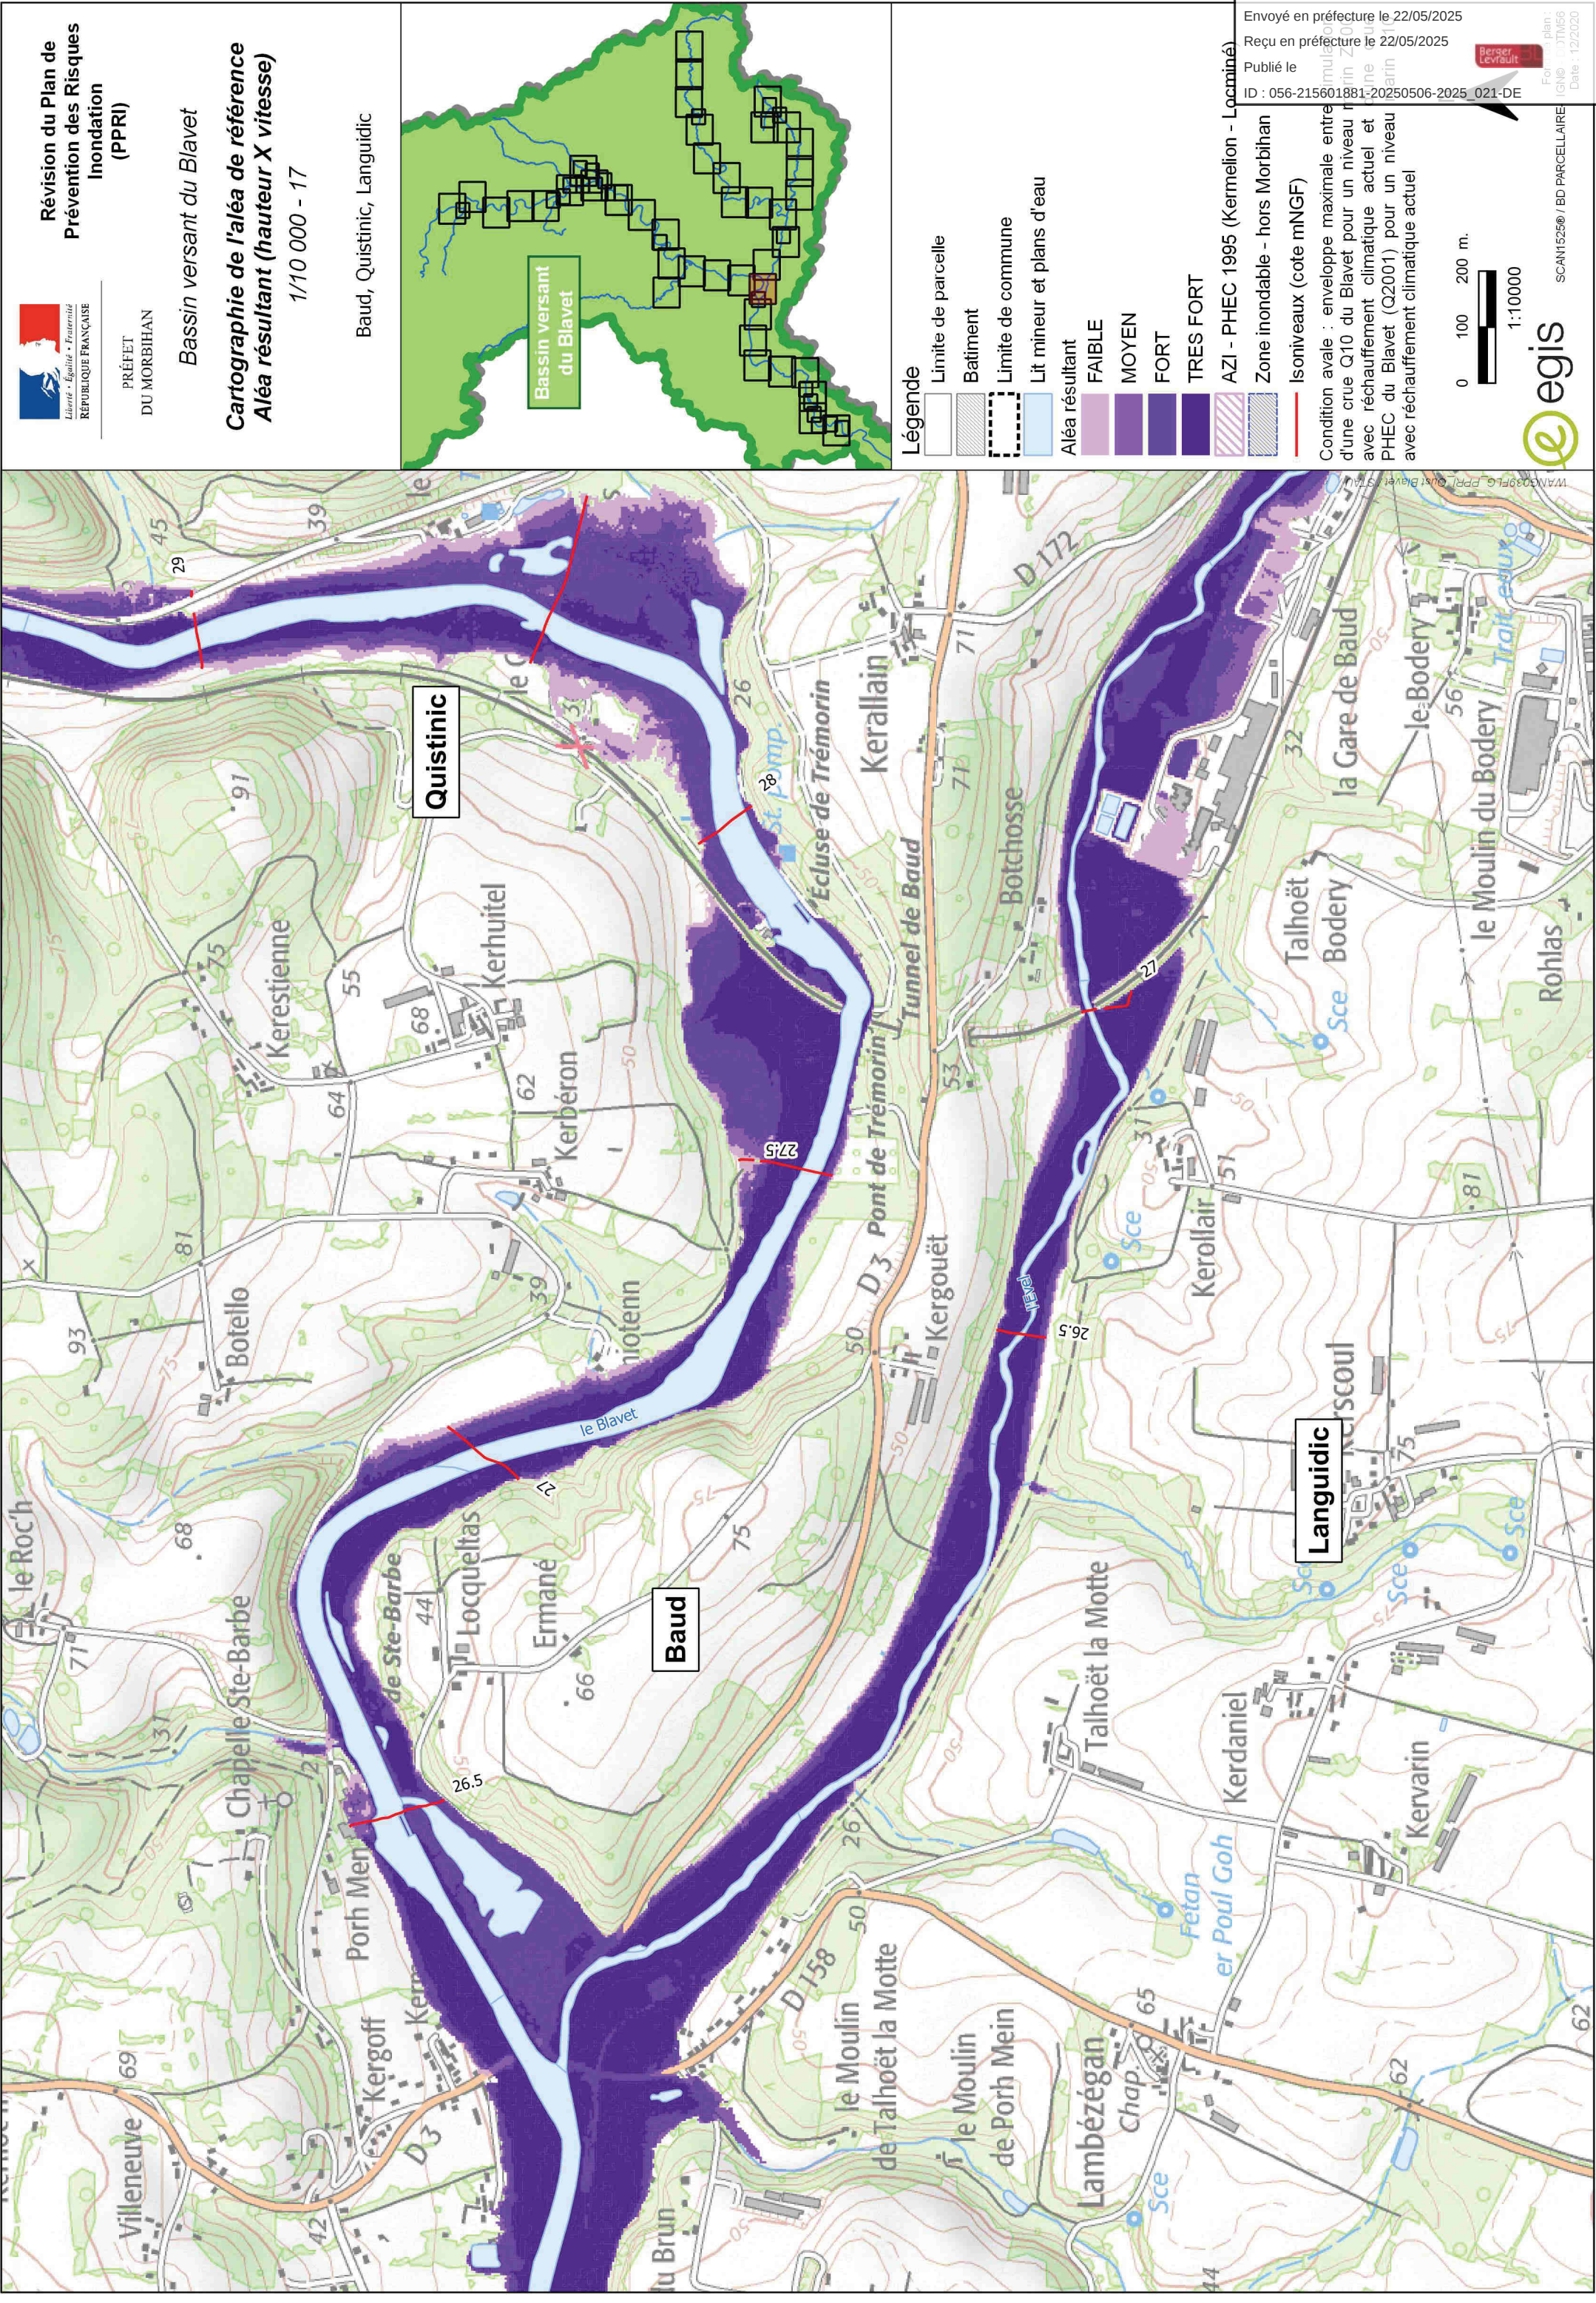



Révision du Plan de
Prévention des Risques
Inondation
(PPRI)


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

Cartographie de l'aléa de référence
Aléa résultant (hauteur X vitesse)

1/10 000 - 17

Baud, Quistinic, Languidic

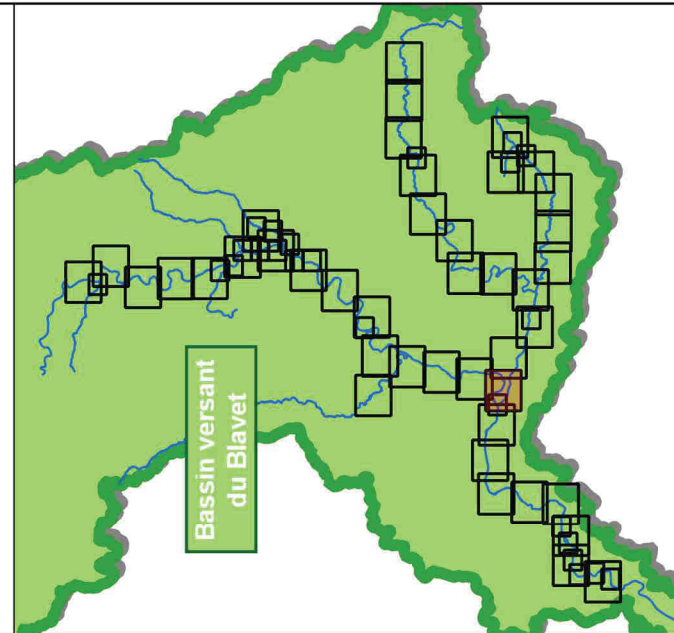

Légende

Limite de parcelle

Batiment

Limite de commune

Lit mineur et plans d'eau

Aléa résultant

FAIBLE

MOYEN

FORT

TRES FORT

AZI - PHEC 1995 (Kermelon - Locminé)

Zone inondable - hors Morbihan

Isoniveaux (cote mNGF)

Condition averse : enveloppe maximale entre d'une crue Q10 du Blavet pour un niveau de réchauffement climatique actuel et PHEC du Blavet (Q2001) pour un niveau avec réchauffement climatique actuel

0 100 200 m.

1:10000



Envoyé en préfecture le 22/05/2025

Reçu en préfecture le 22/05/2025


Publié le

ID : 056-215601881-20250506-2025_021-DE

Forêt plan : IGN - IGN56

Date : 12/2020

SCAN15256 / BD PARCELLAIRE

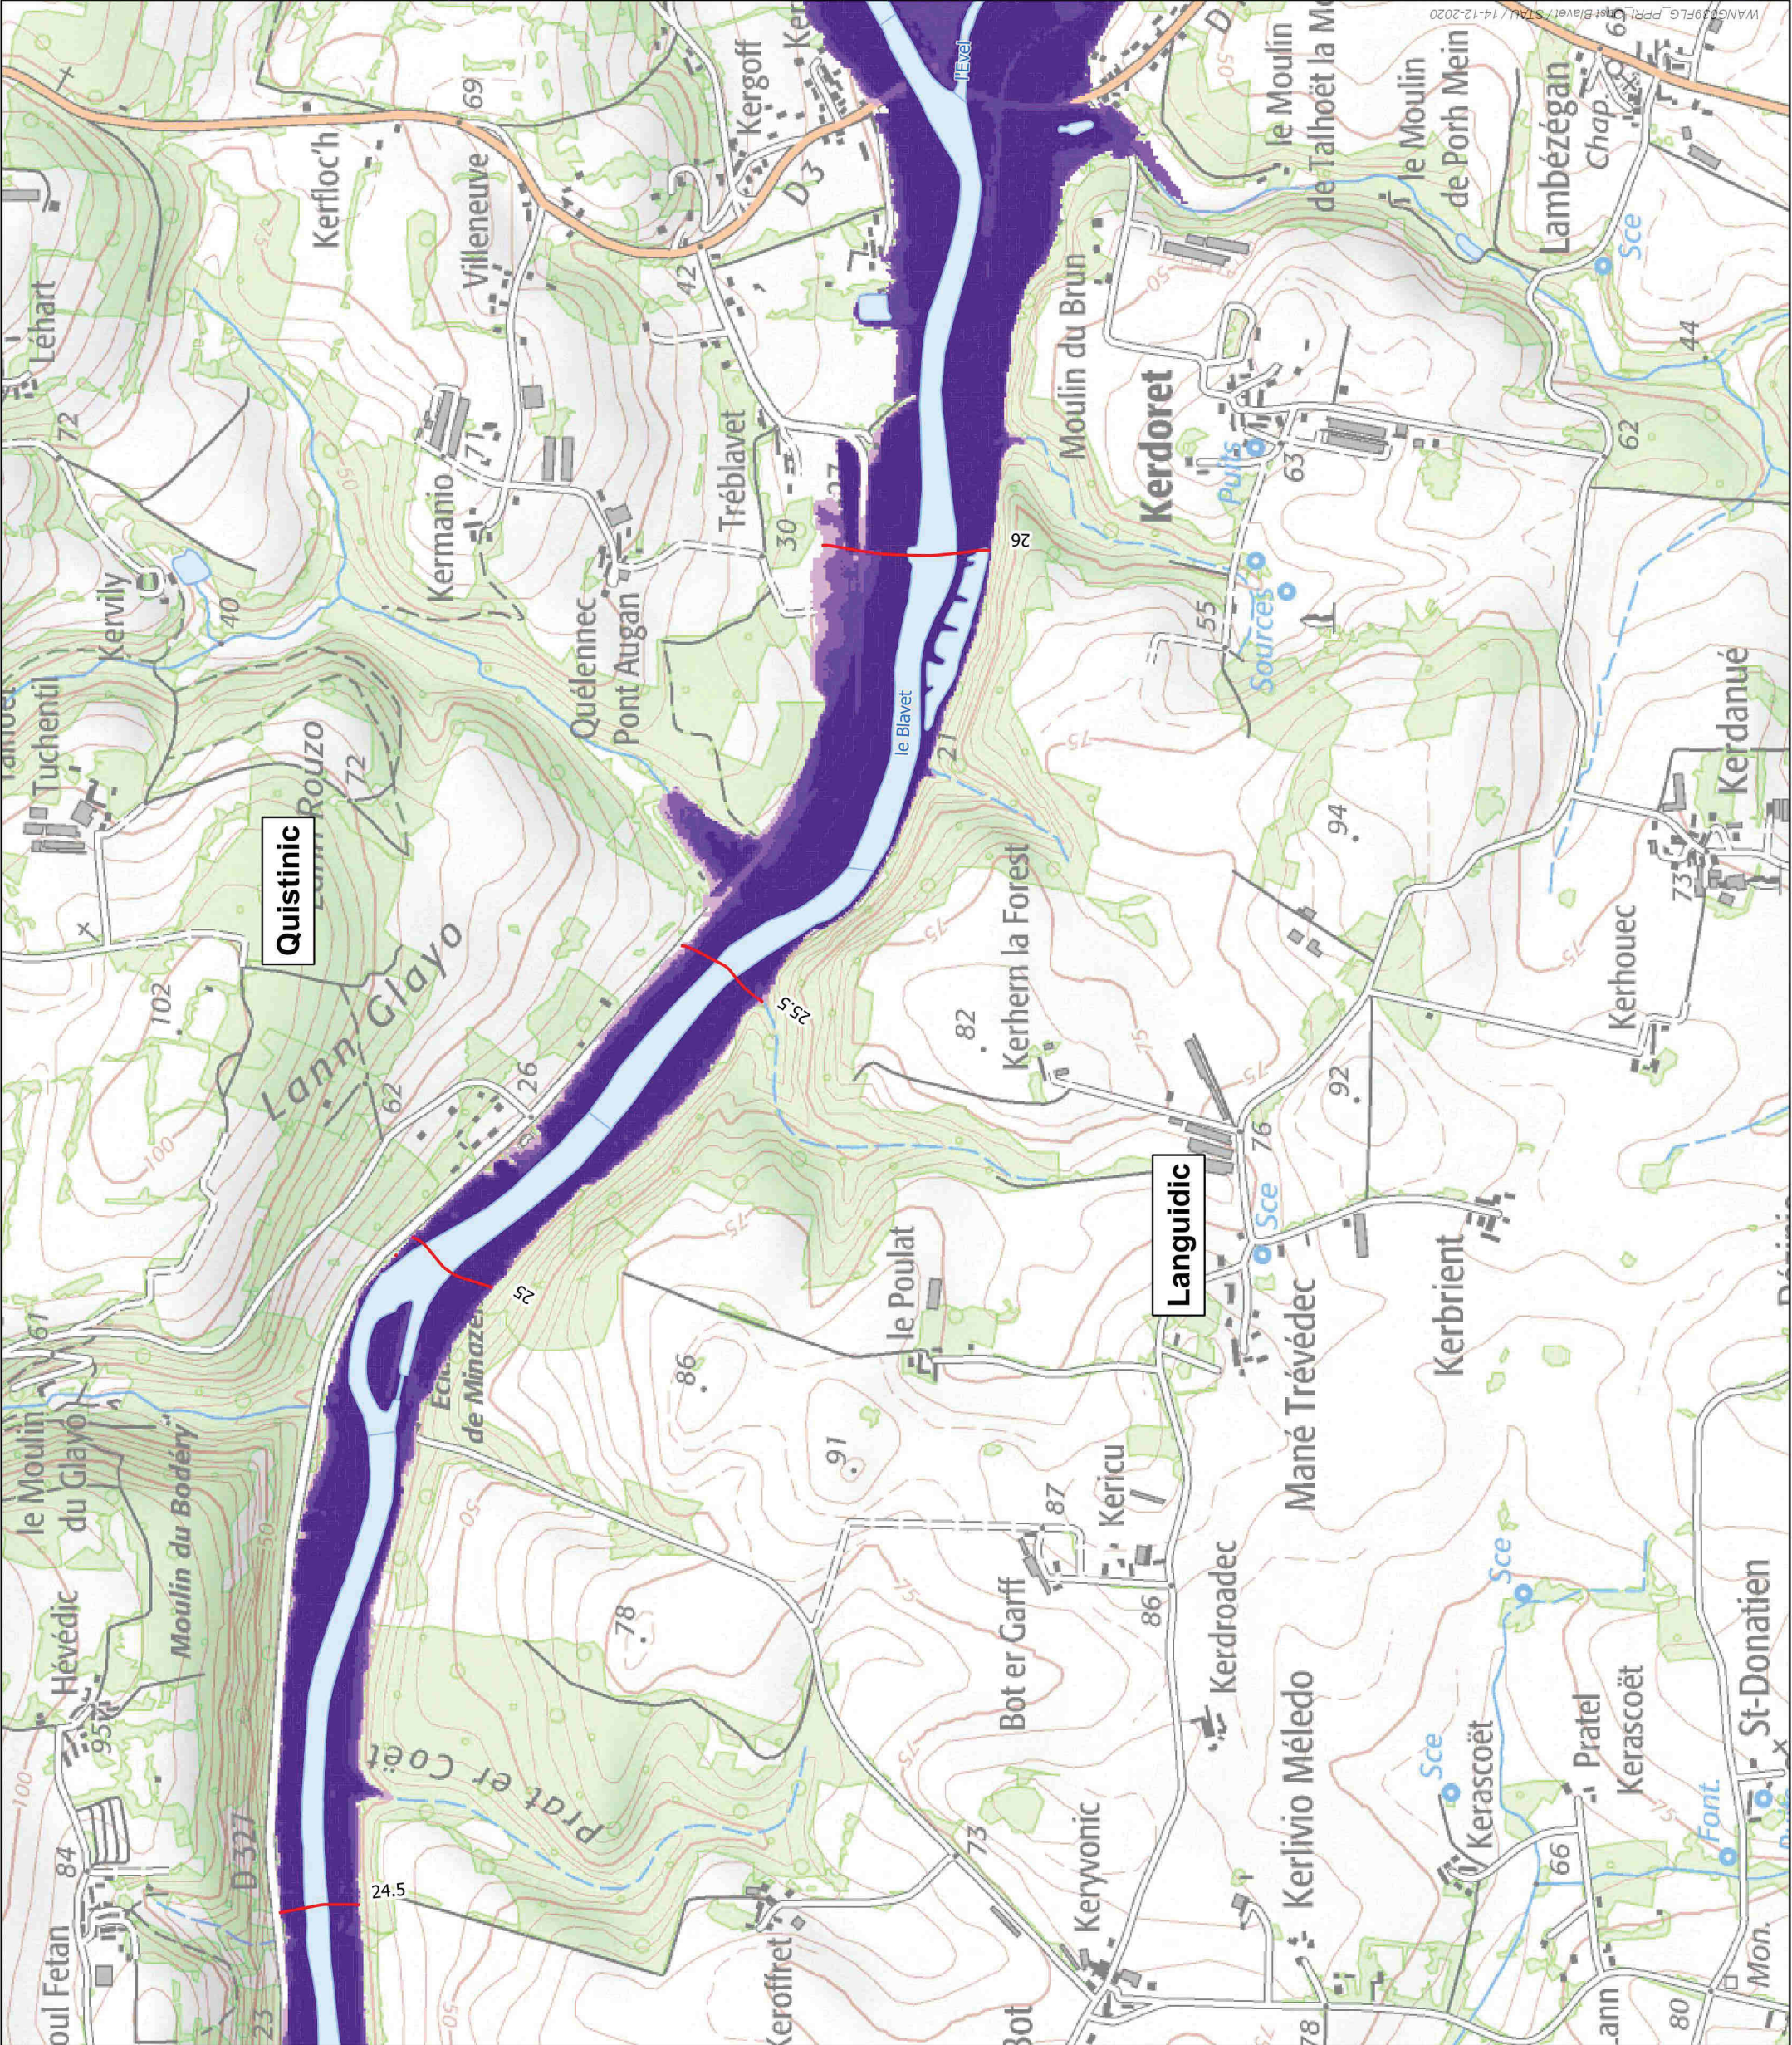




Révision du Plan de
Prévention des Risques
Inondation
(PPRI)

PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

Cartographie de l'aléa de référence
Aléa résultant (hauteur X vitesse)
1/10 000 - 18

Quistinic, Languidic

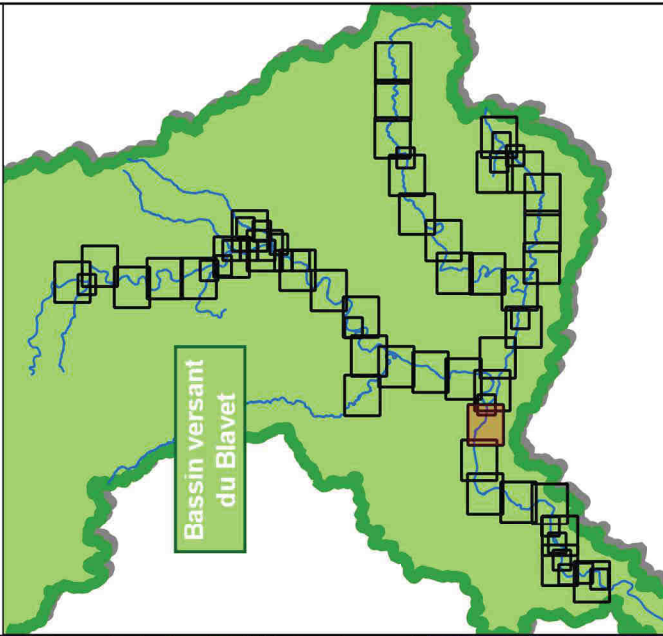

Légende

 Limite de parcelle

 Batiment

 Limite de commune

 Lit mineur et plans d'eau

Aléa résultant

 FAIBLE

 MOYEN

 FORT

 TRES FORT

AZI - PHEC 1995 (Kermelon - Locominé)



Zone inondable - hors Morbihan



Isoniveaux (cote mNGF)



Condition avale : enveloppe maximale entre d'une crue Q10 du Blavet pour un niveau PHEC du Blavet (Q2001) pour un niveau avec réchauffement climatique actuel et PHEC du Blavet (Q2001) pour un niveau avec réchauffement climatique actuel

Envoyé en préfecture le 22/05/2025

Reçu en préfecture le 22/05/2025

Publié le


ID : 056-215601881-20250506-2025_021-DE

0 100 200 m.

1:10000



SCAN15256 / BD PARCELLAIRE

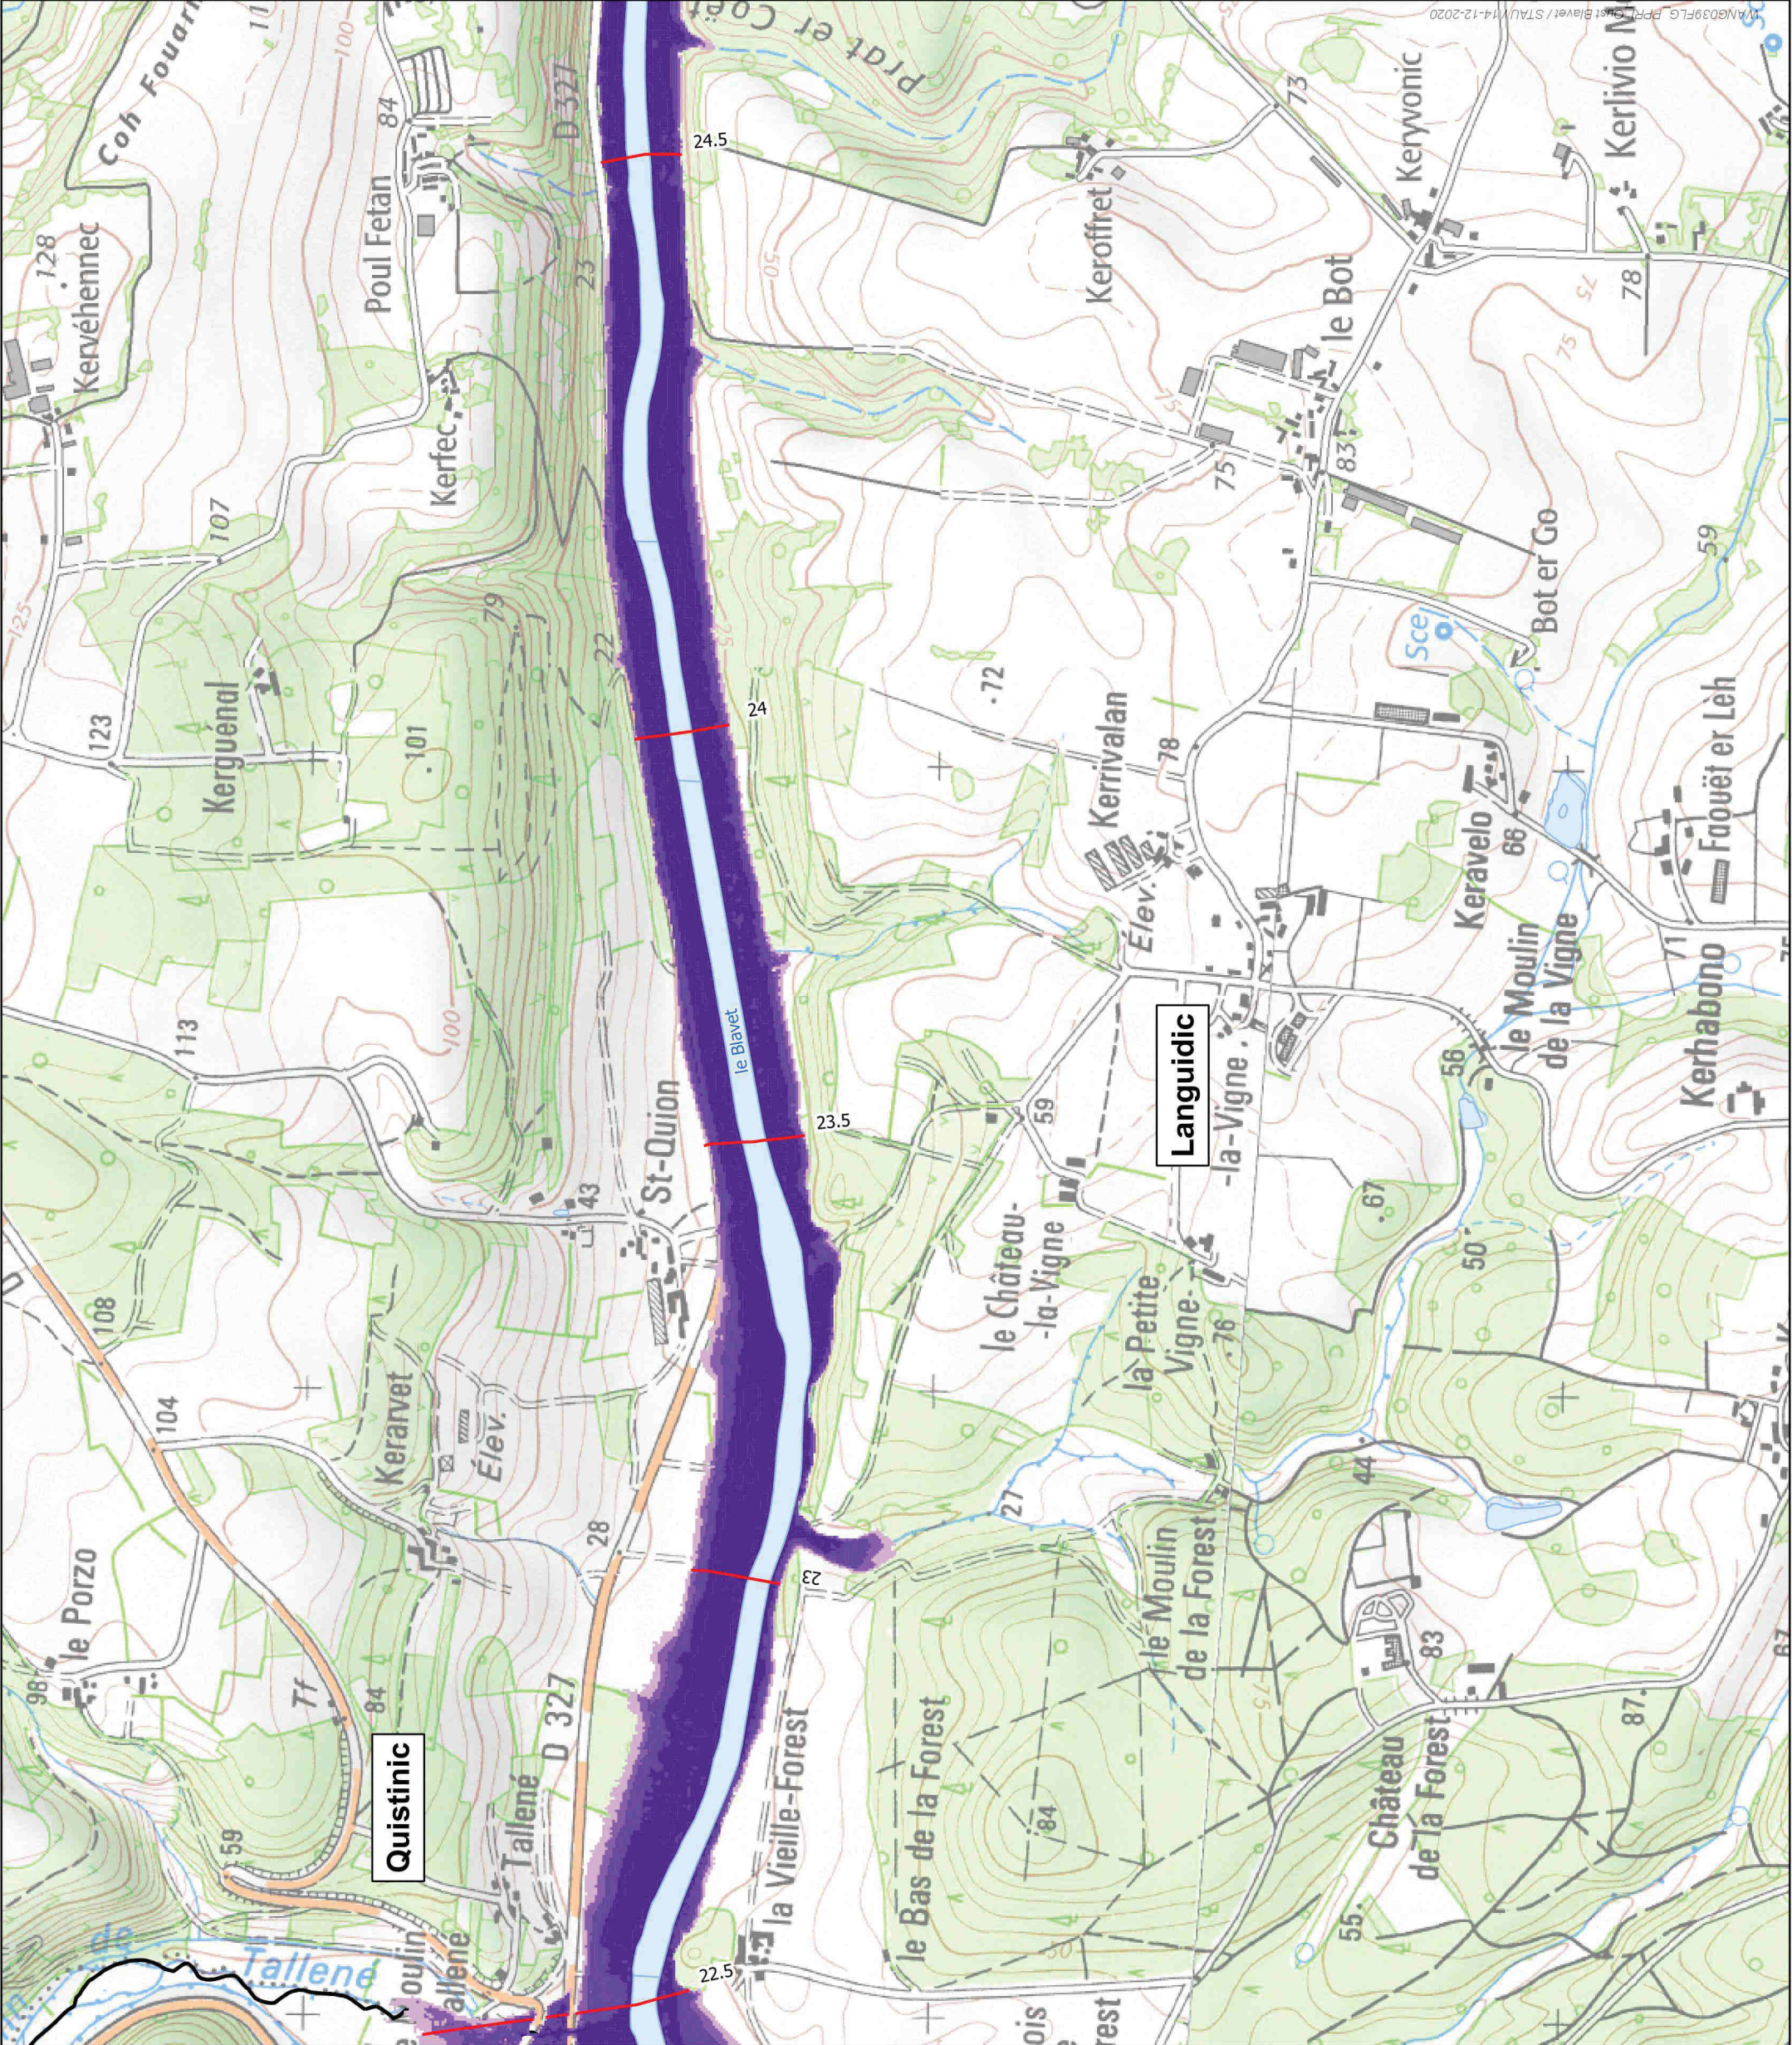




Révision du Plan de
Prévention des Risques
Inondation
(PPRI)

PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

Quistinic, Languidic

Cartographie de l'aléa de référence
Aléa résultant (hauteur X vitesse)
1/10 000 - 19

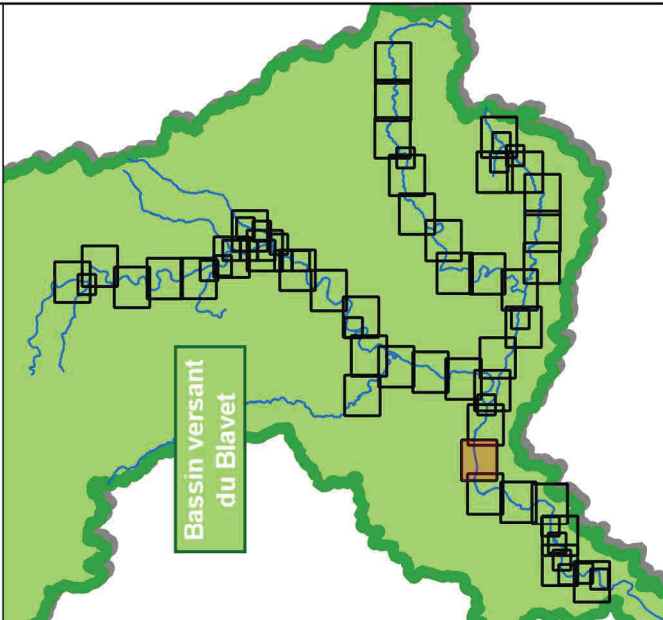

Légende

- Limite de parcelle
- Batiment
- Limite de commune
- Lit mineur et plans d'eau
- Aléa résultant
- FAIBLE
- MOYEN
- FORT
- TRES FORT
- AZI - PHEC 1995 (Kermelon - Locoigné)
- Zone inondable - hors Morbihan
- Isoniveaux (cote mNGF)

Condition aval : enveloppe maximale entre d'une crue Q10 du Blavet pour un niveau PHEC du Blavet (Q2001) pour un niveau avec réchauffement climatique actuel et PHEC du Blavet (Q2001) pour un niveau avec réchauffement climatique actuel

0 100 200 m.

1:10000

egis

Envoyé en préfecture le 22/05/2025
Reçu en préfecture le 22/05/2025
Publié le
ID : 056-215601881-20250506-2025_021-DE

For : plan :
IGN : LDTM56
Date : 12/2020

SCAN15256 / BD PARCELLAIRE